

O Info PLD é uma publicação semanal que traz uma análise dos fatores que influenciam na formação do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD, calculado semanalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e utilizado para valorar a compra e venda de energia no Mercado de Curto Prazo - MCP.

Adicionalmente é apresentada uma estimativa dos Encargos de Serviços do Sistema - ESS originados por razão de segurança energética e por restrições elétricas no sistema.

Análise PLD – 3ª semana operativa de setembro

A tabela 1 apresenta o PLD válido para o período de 15 a 21 de setembro de 2012.

Tabela 1 – PLD (em R\$/MWh)

Patamar de carga	SE/CO	S	NE	N
Pesada	191,61	191,61	191,61	191,61
Média	191,00	191,00	191,00	191,00
Leve	188,60	188,60	188,60	188,60
Média Semanal	190,19	190,19	190,19	190,19

As variações do PLD estão atreladas, entre outros fatores, à previsão de aflúncias no país – estimativa do volume de água que deve chegar, futuramente, aos reservatórios.

As aflúncias da terceira semana de setembro estão menos otimistas do que as previstas na semana anterior, especialmente nas regiões Sudeste e Norte, o que reduziu a energia do sistema em aproximadamente 350 MW médios.

Os limites de intercâmbio de energia entre os submercados não foram atingidos e os preços permaneceram equalizados. O gráfico 1 ilustra a evolução do PLD no Sudeste:

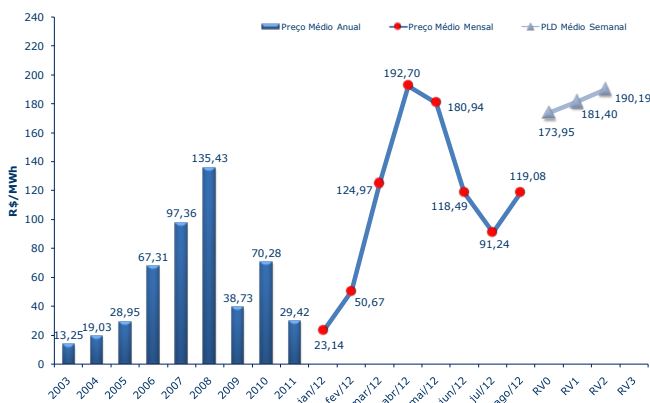


Gráfico 1 – Evolução do PLD no Sudeste/C. Oeste (em R\$/MWh)

Decomposição da Variação do PLD

Na segunda semana operativa de setembro, o preço médio em todos os submercados ficou fixado em R\$ 181,40 /MWh, enquanto o valor obtido para a terceira semana resultou em um PLD médio de R\$ 190,19/MWh, correspondendo a uma elevação de aproximadamente 5%.

A variação observada pode ser decomposta de forma a identificar os fatores com influência predominante na alteração do preço, conforme ilustra o gráfico 2.

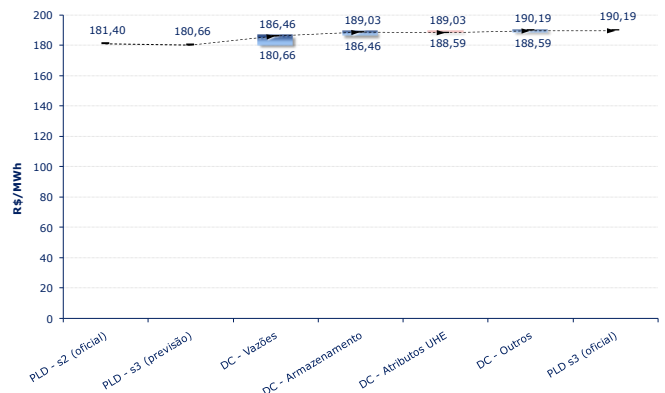


Gráfico 2 – Decomposição da variação do PLD nos SIN

A decomposição da variação do PLD indica que em decorrência da redução das aflúncias previstas, a atualização das vazões foi o fator determinante na elevação dos preços e causou impacto de aproximadamente R\$ 6/MWh. Aliada à queda das vazões, a redução do nível de armazenamento elevou os preços médios em cerca de R\$ 3/MWh. A atualização das demais variáveis não ocasionou impactos significativos na variação dos preços.

Decomp

O modelo Decomp é utilizado para determinar o despacho de geração que minimiza o custo total de operação ao longo do período de planejamento. Um de seus resultados é o Custo Marginal de Operação - CMO¹ que, limitado por um piso e um teto, origina o PLD.

Entre as variáveis que influenciam o modelo Decomp, destaca-se a Energia Natural Afluente - ENA² média para acoplamento com o Newave.

A ENA média do Sistema Interligado Nacional - SIN considerada no horizonte do Decomp apresentou uma redução de aproximadamente 350 MW médios em relação à semana anterior, sendo a principal causa da elevação dos preços em todos os submercados. O gráfico 3 ilustra a redução da ENA do SIN na terceira semana de setembro.

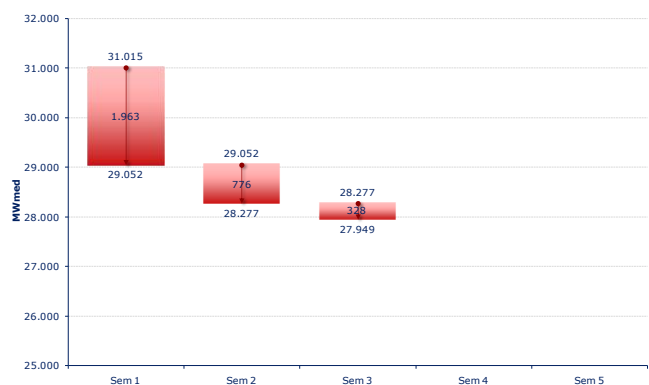


Gráfico 3 – ENA média do SIN

¹ **Custo Marginal de Operação** – custo do recurso para atendimento a um acréscimo marginal da demanda.

² **Energia Natural Afluente** – soma dos produtos da vazão natural afluente a cada usina pela sua produtividade média.

A principal variação nas afluições do SIN ocorreu no submercado Sudeste, cuja redução chegou a 850 MWmédios. Em contrapartida, o submercado Sul agregou ao Sistema 502 MWmédios em energia. O gráfico 4 ilustra a variação da ENA no Sudeste:

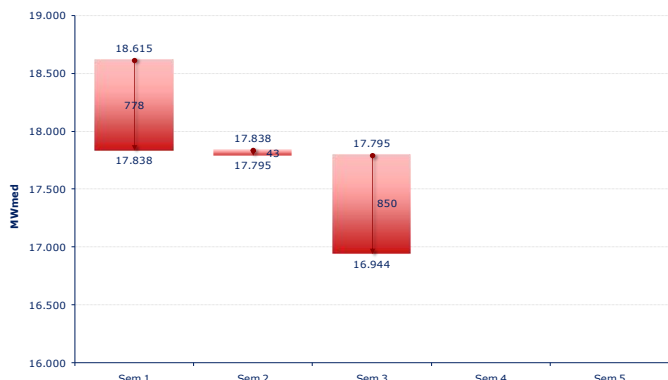


Gráfico 4 – ENA média do submercado Sudeste

A tabela 2 apresenta a contribuição de cada um dos submercados para a redução da ENA média considerada no horizonte do Decomp.

Tabela 2 – ENA média no SIN

SE/CO	S	NE	N
-850	502	15	-55

Armazenamento Inicial

O gráfico 5 ilustra o armazenamento inicial no SIN considerado pelo modelo Decomp:

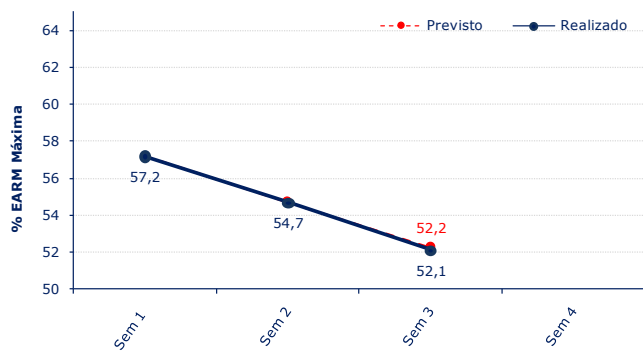


Gráfico 5 – Energia armazenada no SIN

O processamento do Decomp na semana anterior indicava um nível de armazenamento de 52,2% (Energia Armazenada 149.912 MWmês) para o início desta semana, no SIN. O armazenamento inicial efetivamente utilizado foi de 52,1% (Energia Armazenada 149.492 MWmês) da energia armazenável máxima. Esta diferença corresponde a um decréscimo de 420 MWmês de oferta hidráulica no Sistema.

A tabela 3 ilustra o nível de armazenamento por submercado:

Tabela 3 – EARM (MWmês) previsto e realizado para a terceira semana

	SE/CO	S	NE	N
Previsto	106.151	11.031	24.402	8.329
Realizado	105.549	10.815	25.024	8.104

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Oferta e Demanda

O gráfico 6 mostra a curva de oferta e demanda do SIN para a terceira semana. Observa-se que, até o valor da demanda, a curva de oferta é formada, nesta ordem, pelas usinas não-despachadas individualmente, pela geração inflexível e pela geração por ordem de mérito.

A partir do valor da demanda, a curva de oferta é formada pela energia disponível não-despachada e um incremento de demanda deve ser atendido pelos recursos ainda não-despachados, respeitando-se a ordem de mérito da oferta e os limites de intercâmbio entre os submercados.

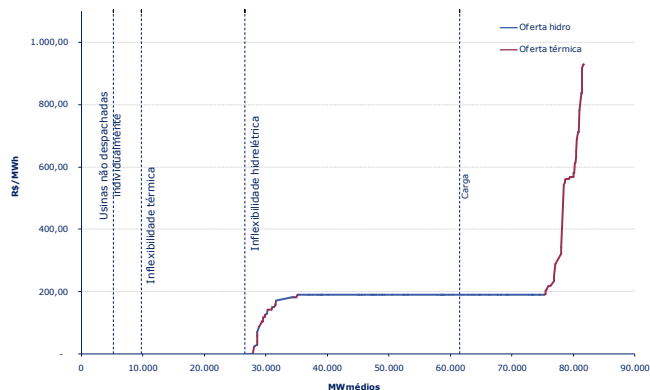


Gráfico 6 – Oferta e demanda de energia do SIN

Estimativa de ESS – Setembro

O Procedimento Operativo de Curto Prazo - POCP é um mecanismo adicional de segurança cujo objetivo é atingir os Níveis Meta calculados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e ratificados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE para as regiões Sudeste e Nordeste ao final do mês de novembro.

Na terceira semana operativa do mês de setembro, a trajetória de armazenamento dos submercados não atendeu plenamente o nível de segurança estabelecido para o final do mês. Assim, houve despacho termelétrico adicional por POCP cuja remuneração ocorre por meio de Encargos de Serviços de Sistema (ESS).

A tabela 4 ilustra as usinas com despacho programado para a terceira semana de setembro.

Tabela 4 – Usinas despachadas para a terceira semana de setembro.

Nome	Despacho Programado (MW médio)	CVU (R\$/MWh)	Motivo
C. Furtado	150	204,43	POCP
J. Lacerda A1	92	207,40	
Madeira	2	201,65	
Termoçarã	196	191,84	
E. Rocha	13	217,08	
TOTAL (POCP)	452 MW médios		
Termonorte II	142	486,07	Restrições Elétricas
TOTAL (RE)	142 MW médios		

*Valores médios ponderados.

O gráfico 7 apresenta uma estimativa dos valores de ESS para o mês de setembro.

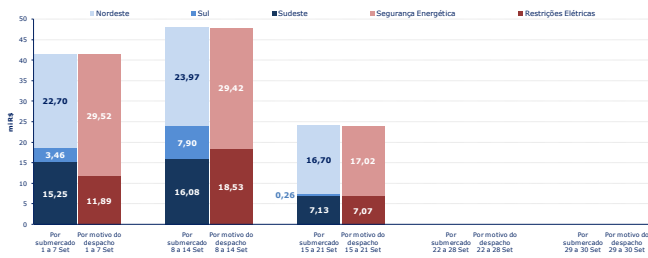


Gráfico 7 – Estimativa de ESS para o SIN

Os valores estimados para o período de 8 a 14 de setembro foram obtidos a partir dos dados do Informativo Preliminar Diário da Operação - IPDO, disponibilizado diariamente pelo ONS. Já a previsão para o período de 15 a 21 de setembro foi calculada a partir da programação de despacho termelétrico por razões elétricas indicadas no deck de dados do modelo Decomp e da aplicação do POCP.